


1.0 JOHDANTO


Tässä osassa esitetään suositus pystymitoitukselle kantavien suurelementtien yhteydessä. Pystymitoituksella määritellään kerroskorkeus ja huonekorkeus. Tähän vaikuttaa oleellisesti välipohjan paksuus.

2.0 SUURELEMENTTIVÄLIPOHJAT

RunkoPES 2.0 sisältää suurelementtivälipohjia, joiden paksuudeksi on systemaattisesti määritetty 500 mm (jännenväli max 6 m) ja 600 mm (jännenväli max 7,5 m). Näistä mitoista voidaan tarvittaessa poiketa molempiin suuntiin, kun huomioidaan sen vaikutus kerros- ja huonekorkeuteen.

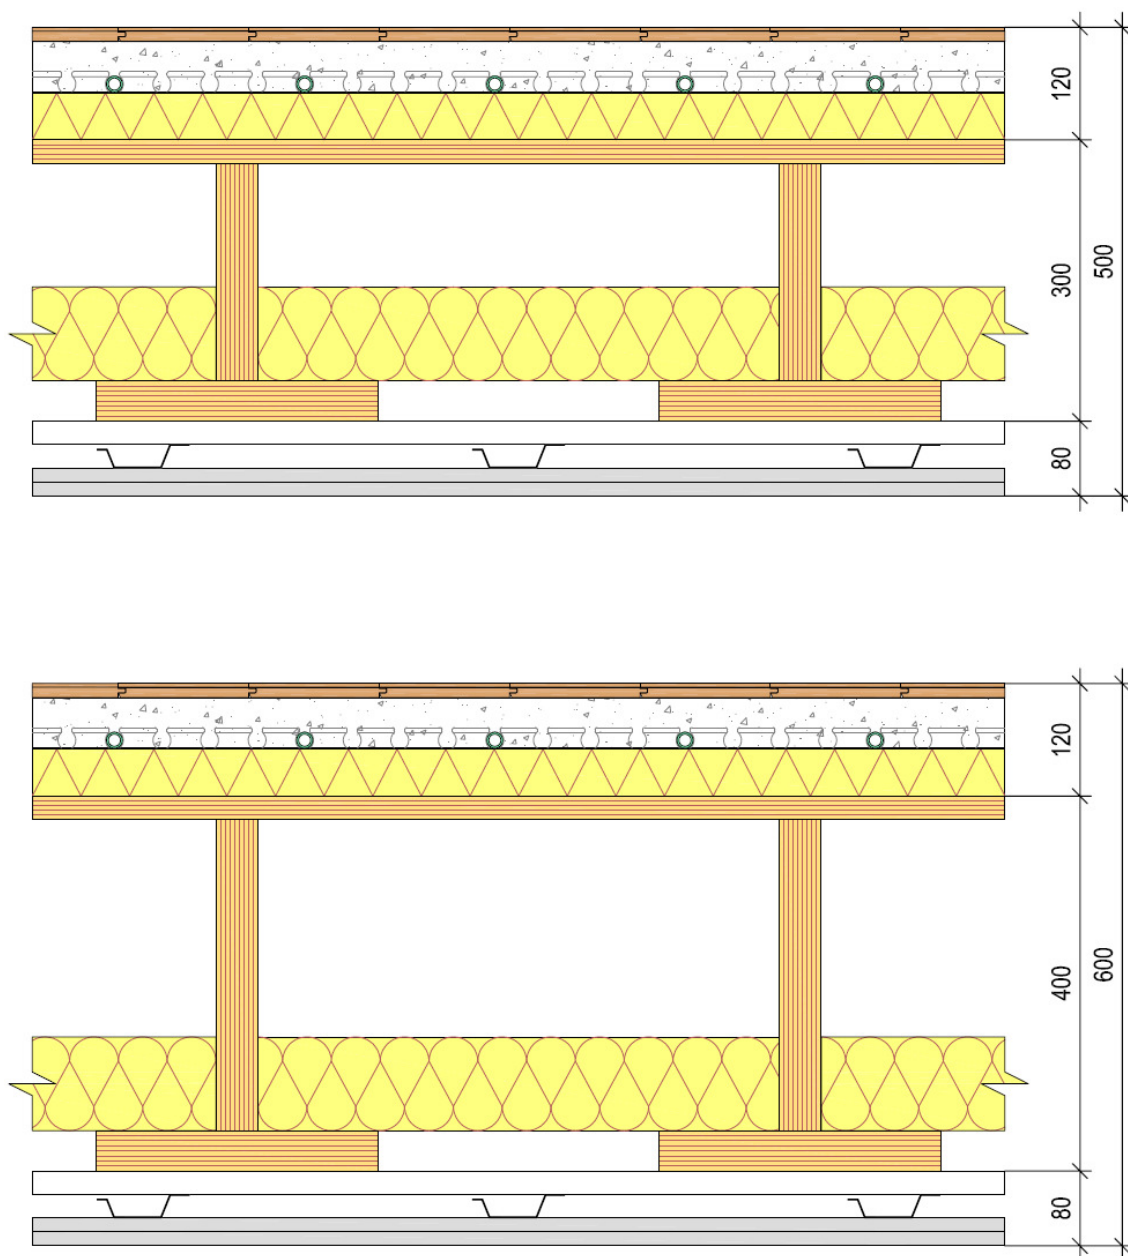

Kuva 1. Suurelementtivälipohjien paksuus.

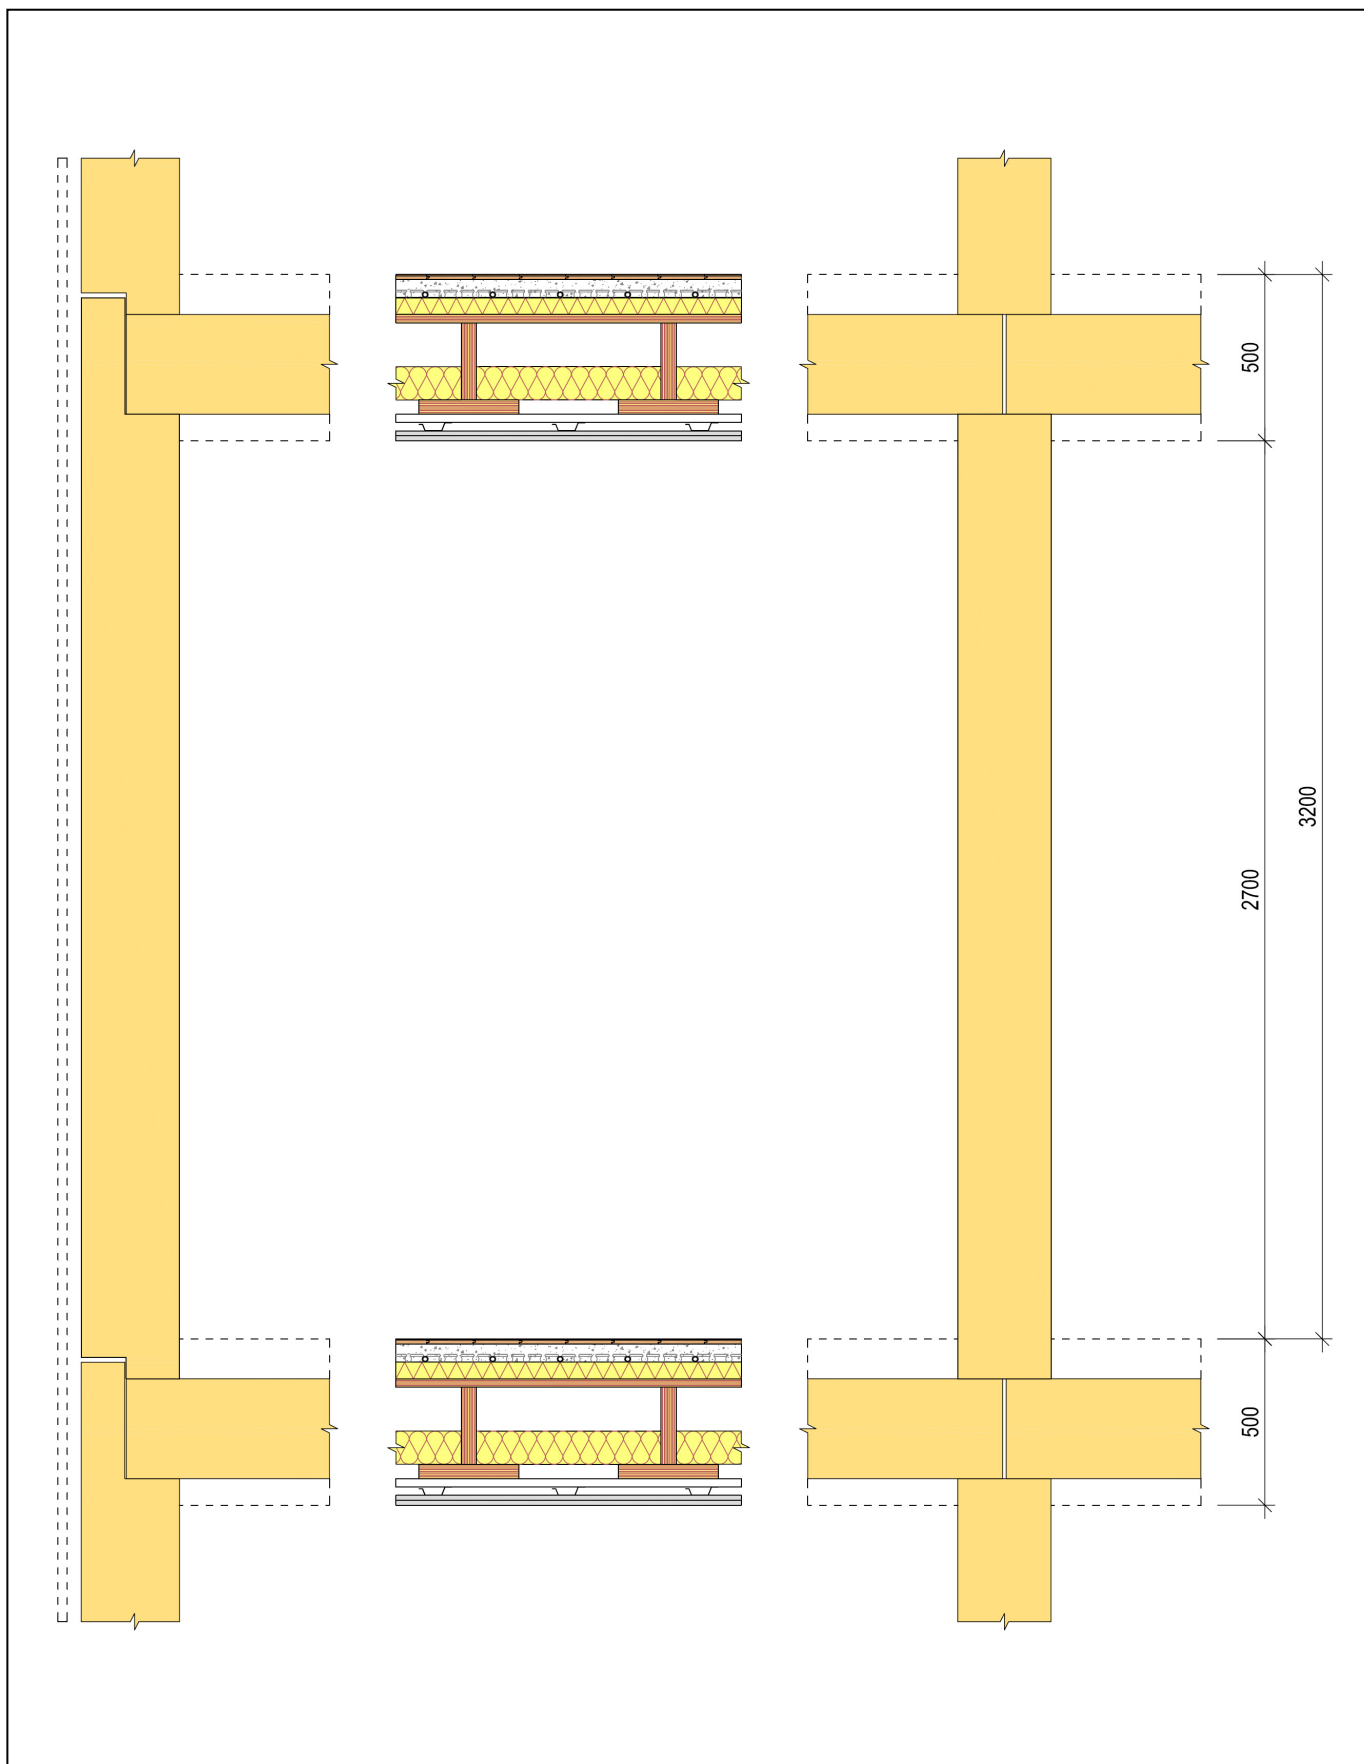

Kuva 2. Suositus pystymitoitukselle kantavien suurelementtien yhteydessä, kun välipohjan paksuus on 500 mm.

